








INSTALACJE WEWNĘTRZNE  
UKŁAD SIECI TN-S, TNPE, 50 Hz, 230/400V  
OCZYSZCZANIE W PRZEPŁYWKU AWARII :  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

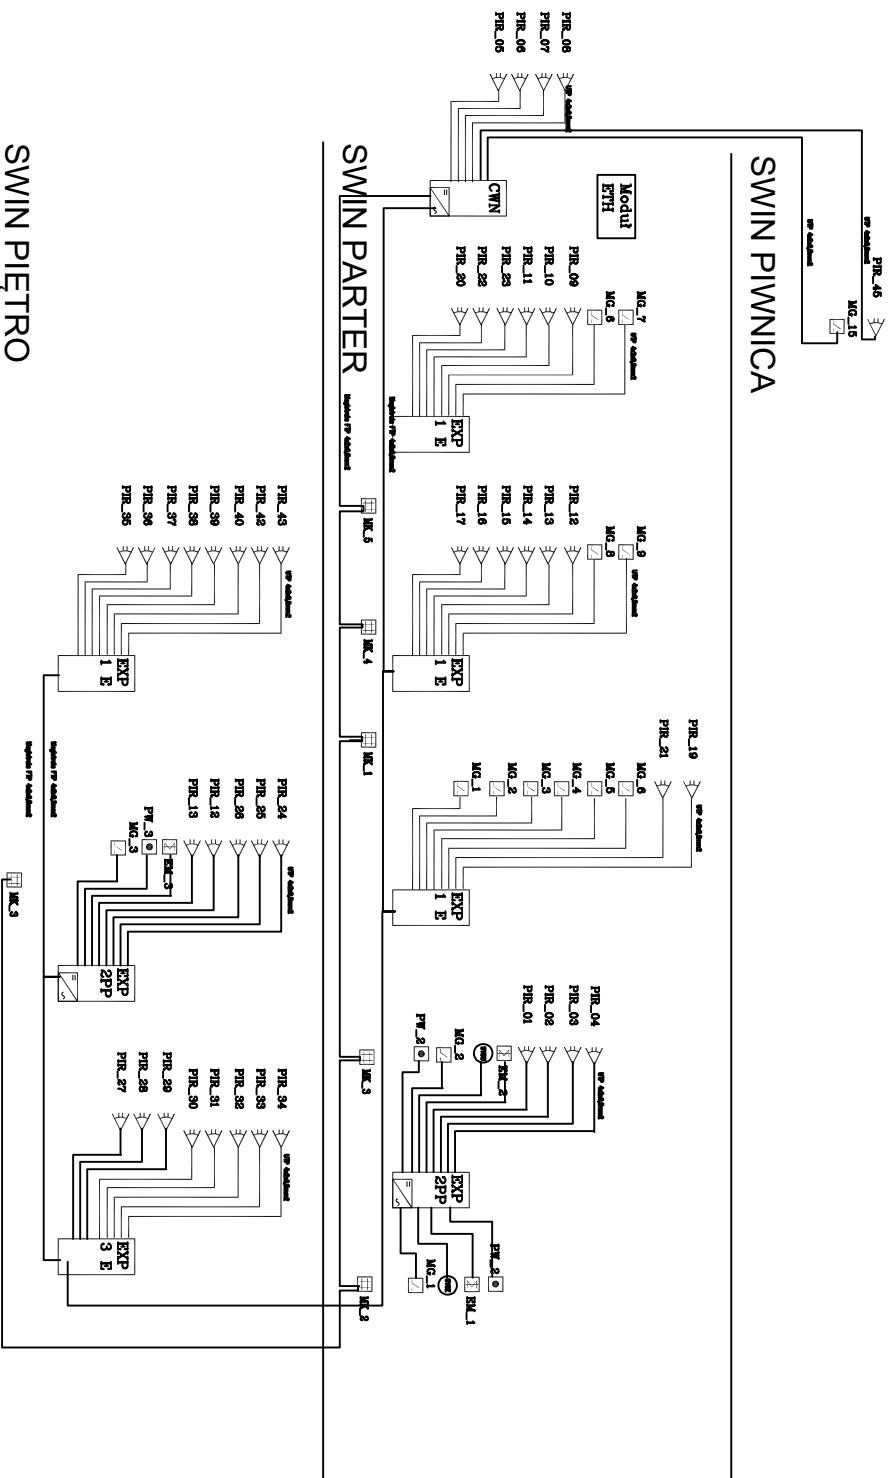

Nazwa elementu	Symbol graficzny
Czujnik PIR	
Sygnalizator akustyczno-optyczny	
Centrala systemu wstrząsania i napadu	
Ekspander wejść/wyjść	
Manipulator z czytnikiem	
Czujnik magnetyczny	

[illegible]